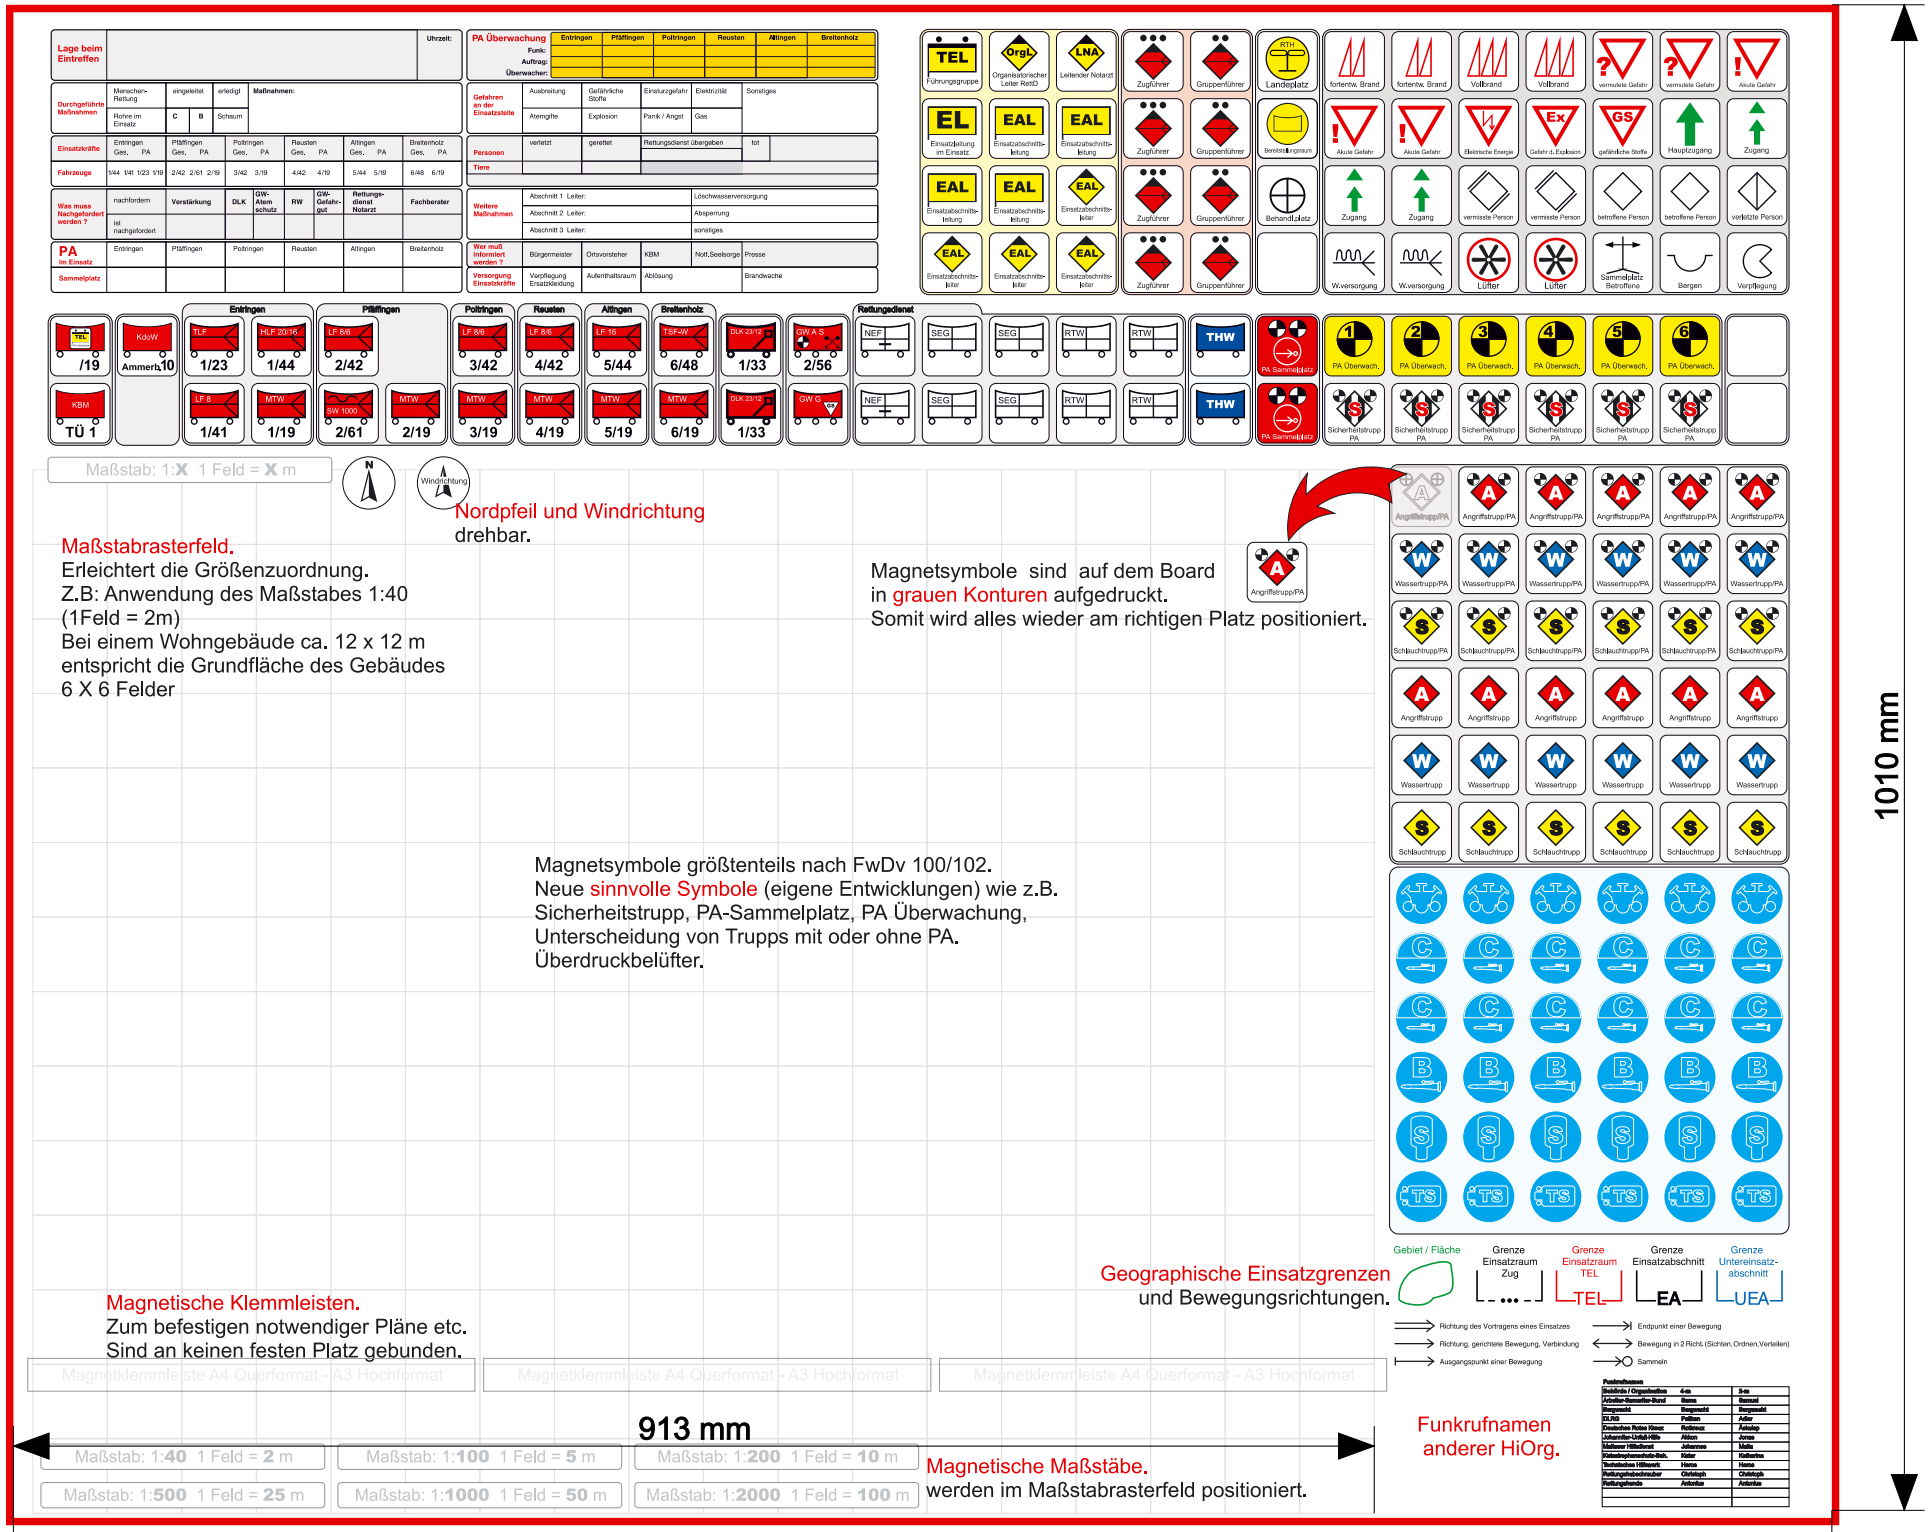
Lage beim Eintreffen
Uhrzeit:
PA Überwachung
Entringen
Pfäffingen
Poltringen
Reusten
Altingen
Breitenholz
Funk:
Auftrag:
Überwacher:
Durchgeführte Maßnahmen
Menschen-Rettung
eingeleitet
erledigt
Maßnahmen:
Rohre im Einsatz
C
B
Schaum
Gefahren an der Einsatzstelle
Ausbreitung
Gefährliche Stoffe
Einsturzgefahr
Elektrizität
Sonstiges
Atemgifte
Explosion
Panik / Angst
Gas
Einsatzkräfte
Entringen Ges. PA
Pfäffingen Ges. PA
Poltringen Ges. PA
Reusten Ges. PA
Altingen Ges. PA
Breitenholz Ges. PA
Personen
verletzt
gerettet
Rettungsdienst übergeben
tot
Fahrzeuge
1/44 1/41 1/23 1/19
2/42 2/61 2/19
3/42 3/19
4/42 4/19
5/44 5/19
6/48 6/19
Tiere
Was muss Nachgefordert werden ?
nachfordern
Verstärkung
DLK
GW-Alem schutz
RW
GW-Gefahr.-gut
Rettungs-dienst Notarzt
Fachberater
Weitere Maßnahmen
Abschnitt 1 Leiter:
Löschwasserversorgung
Abschnitt 2 Leiter:
Absperrung
Abschnitt 3 Leiter:
sonstiges
ist nachgefordert
PA im Einsatz
Entringen
Pfäffingen
Poltringen
Reusten
Altingen
Breitenholz
Wer muß informiert werden ?
Bürgermeister
Ortsvorsteher
KBM
Notf.Seelsorge
Presse
Versorgung Einsatzkräfte
Verpflegung
Ersatzkleidung
Aufenthaltsraum
Ablösung
Brandwache
Sammelplatz
TEL
Führungsgruppe
OrgL
Organisatorischer Leiter RettD
LNA
Leitender Notarzt
EL
Einsatzleitung im Einsatz
EAL
Einsatzabschnitts-leitung
Einsatzabschnitts-leiter
Zugführer
Gruppenführer
RTH
Landeplatz
Bereitstellungsraum
Behandl.platz
fortentw. Brand
Vollbrand
vermutete Gefahr
Akute Gefahr
Elektrische Energie
Gefahr d. Explosion
gefährliche Stoffe
Hauptzugang
Zugang
vermisste Person
betroffene Person
verletzte Person
W.versorgung
Lüfter
Sammelplatz Betroffene
Bergen
Verpflegung
/19
KdoW
Ammerb.10
TLF
1/23
HLF 20/16
1/44
LF 8/6
2/42
KBM
TÜ 1
LF 8
1/41
MTW
1/19
SW 1000
2/61
2/19
Entringen
Pfäffingen
Poltringen
LF 8/6
3/42
3/19
Reusten
4/42
4/19
Altingen
LF 16
5/44
5/19
Breitenholz
TSF-W
6/48
6/19
DLK 23/12
1/33
GW A S
2/56
GW G
Rettungsdienst
NEF
SEG
RTW
THW
PA Sammelplatz
PA Überwach.
Sicherheitstrupp PA
Maßstab: 1:X 1 Feld = X m
Nordpfeil und Windrichtung drehbar.
Maßstabrasterfeld.
Erleichtert die Größenzuordnung.
Z.B: Anwendung des Maßstabes 1:40
(1Feld = 2m)
Bei einem Wohngebäude ca. 12 x 12 m
entspricht die Grundfläche des Gebäudes
6 X 6 Felder
Magnetsymbole sind auf dem Board
in grauen Konturen aufgedruckt.
Somit wird alles wieder am richtigen Platz positioniert.
Angriffstrupp/PA
Wassertrupp/PA
Schlauchtrupp/PA
Angriffstrupp
Wassertrupp
Schlauchtrupp
Magnetsymbole größtenteils nach FwDv 100/102.
Neue sinnvolle Symbole (eigene Entwicklungen) wie z.B.
Sicherheitstrupp, PA-Sammelplatz, PA Überwachung,
Unterscheidung von Trupps mit oder ohne PA.
Überdruckbelüfter.
Geographische Einsatzgrenzen
und Bewegungsrichtungen.
Gebiet / Fläche
Grenze Einsatzraum Zug
Grenze Einsatzraum TEL
TEL
Grenze Einsatzabschnitt
EA
Grenze Untereinsatz-abschnitt
UEA
Richtung des Vortragens eines Einsatzes
Richtung, gerichtete Bewegung, Verbindung
Ausgangspunkt einer Bewegung
Endpunkt einer Bewegung
Bewegung in 2 Richt. (Sichten, Ordnen, Verteilen)
Sammeln
Magnetische Klemmleisten.
Zum befestigen notwendiger Pläne etc.
Sind an keinen festen Platz gebunden.
Magnetklemmleiste A4 Querformat - A3 Hochformat
Magnetklemmleiste A4 Querformat - A3 Hochformat
Magnetklemmleiste A4 Querformat - A3 Hochformat
913 mm
Maßstab: 1:40 1 Feld = 2 m
Maßstab: 1:100 1 Feld = 5 m
Maßstab: 1:200 1 Feld = 10 m
Maßstab: 1:500 1 Feld = 25 m
Maßstab: 1:1000 1 Feld = 50 m
Maßstab: 1:2000 1 Feld = 100 m
Magnetische Maßstäbe.
werden im Maßstabrasterfeld positioniert.
Funkrufnamen anderer HiOrg.
Funkrufnamen
Behörde / Organisation
4-m
3-m
Arbeiter-Samariter-Bund
Bergwacht
Bergwacht
DLRG
Feuer
Adler
Deutsches Rotes Kreuz
Rettung
Anhalp
Johanniter-Unfall-Hilfe
Anton
Anna
Malteser Hilfsdienst
Johannes
Maria
Technisches Hilfswerk
Hanna
Hanna
Rettungshubschrauber
Christoph
Christoph
Rettungshunde
Antonius
Antonius
1010 mm
1220 mm